

退出押しボタンスイッチ (JIS)



AS-1135
Double pole double throw
Switch:SWH-261-GE
Switch:SWH-260-GE




AS-1136
Double pole double throw
Switch:SWH-261-RE
Switch:SWH-260-RE



AS-1137
Double pole double throw
Switch:SWH-261-BL
Switch:SWH-260-BL



ANSI (JIS) コンセントボックス
(アルミ製フェイスプレート)

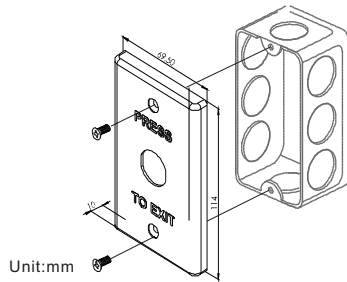

SMB-101


SMB-750

SMB-500

壁面取付用 : SMB-500,SMB-750,SMB-101


退出スイッチボタンは標準のコンセントボックスに取付けられます

退室押しボタンスイッチは、シリース接続及びパラレル接続のマグネット錠で使用することができます。以下の配線図を参照してください。

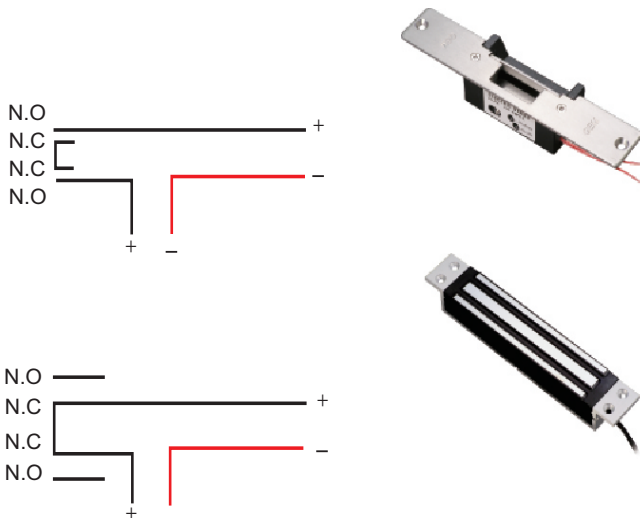

退室押しボタンスイッチは電気トライクに使用することができます (停電時施錠)

Contact



退室押しボタンスイッチは電気マグネット錠に使用することができます (停電時解錠)

Operation Position

